



LEGENDA :

- provedení hromosvodu musí odpovídat
ČSN EN 62305–1,2,3,4
uzemnění ČSN 332000–5–54
- jímotí vedení FeZn ø8/PV 14
- EP ekvipotenciální přípojnice
SO hlavního pospojování
SK svorka okapová
OU ochranný úhelník
SZ svorka zkušební
PJ pomocný jímotí

DETAIL :

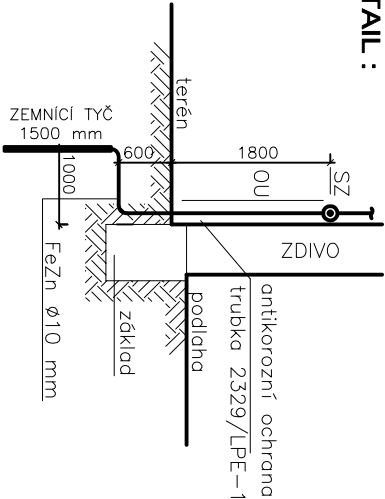

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
 466 246 141		ING. KAREL FOUSEK	ALEŠ NĚMEC	ING. KAREL FOUSEK
STAVEBNÍ FIRMÁ				
INVESTOR: Obec Křečkov, č. p. 68, 29001 Křečkov				
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU			
	p.č.st. 36/1, k.ú. Křečkov			
	RD č.p. 26 ->			
OBEČNÍ SKLAD SE ZÁZEMNÍM PRO OBEČNÍ TECHNIKU A DÍLNOU				
OBSAH :				
HROMOSVOD		Č. VÝKR.	PARÉ Č.	
D.1.4.2-03				